SEGNALETICA PER BORDO MACCHINE

334 A

334/1 A

334/2 A

DAS
GEHÖR
SCHÜTZEN

334/3 A

335 A

IL EST OBLIGATOIRE
D'UTILISER
LE MASQUE

335/1 A

IT IS COMPULSORY
TO USE
THE FACEPLATE

335/2 A

DIE MASKE
ANZIEHEN

335/3 A

336 A

CHAUSSURES DE
SECURITE
OBLIGATOIRES

336/1 A

WEAR
SAFETY
SHOES

336/2 A

SCHUTZSCHUHE
ANZIEHEN

336/3 A

337 A

IL EST OBLIGATOIRE
D'UTILISER
LES GANTS

337/1 A

IT IS COMPULSORY
TO WEAR
THE GLOVES

337/2 A

HANDSCHUHE
ANZIEHEN

337/3 A

ATTENZIONE SOLO ADESIVI

formato A = mm 80 x 40

formato B = mm 125 x 70

1101 A B

1101/1 A B

UNAUTHORIZED PERSONS
ARE NOT ALLOWED
TO OPEN
THE PANEL MAY ONLY BE OPENED
BY ELECTRICIANS

1101/2 A B

1101/3 A B

2083 A B

2083/1 A B

2083/2 A B

2083/3 A B

2069 A B

2069/1 A B

2069/2 A B

2069/3 A B

2072 A B

2072/1 A B

2072/2 A B

2072/3 A B

2073 A B

2073/1 A B

2073/2 A B

2073/3 A B

2067 A B

2067/1 A B

2067/2 A B

2067/3 A B

2068 A B

2068/1 A B

2068/2 A B

2068/3 A B

SEGNALETICA “SISTEMA QUALITÀ”

mm 500 x 330

MATERIALE CONFORME
9001

MATERIALE NON CONFORME
9002

MATERIALE DA VERIFICARE
9003

MATERIALE IN ATTESA DI COLLAUDO
9004

MATERIALE SOSPESO
9005

MATERIALE GIÀ TRATTATO
9006

MATERIALE DA TRATTARE
9007

LAVORO IN CORSO
9008

LAVORO SUCCESSIVO
9009

PRODOTTI SEMILAVORATI
9010

PRODOTTO FINITO
9011

CONTROLLO ARRIVI
9012

LAVORAZIONE FASE:
9013

CONTROLLO QUALITÀ
9014

COLLAUDO FINALE
9015

ASSICURAZIONE QUALITÀ
9016

AREA MATERIE PRIME
9019

AREA CAMPIONI
9020

AREA SCARTI
9021

AREA IMBALLI
9022

AREA MATERIALE CONTROLLATO
9023

AREA MATERIALE DA CONTROLLARE
9024

AREA MATERIALE IN ARRIVO
9025

AREA MATERIALE IN PARTENZA
9026

AREA IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE
9027

MATERIALE DESTINATO A TRATTAMENTI TERMICI
9028

MATERIALE DESTINATO A TRATTAMENTI GALVANICI
9029

AREA CONFEZIONAMENTO PRODOTTI FINITI
9030

MATERIALE DESTINATO FORNITORI ESTERNI
9031

MATERIALE DESTINATO A:
9032

MAGAZZINO MATERIE PRIME
9033

MAGAZZINO MATERIALE SEMILAVORATO
9034

MAGAZZINO PRODOTTI FINITI
9035

RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI
9017

RIFIUTI SPECIALI
9018

CARTA E CARTONE
9036

BANCALI ROTTI E LEGNAME
9037

PLASTICA
9038

VETRO
9039

MATERIALE FERROSO
9040

mm 500 x 330

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

6001

6002

6003

6005

6004

6006 mm 500 x 400

CODICE DEI SEGNALI GESTUALI E VERBALI

652

653

INDUMENTI PROTETTIVI OBBLIGATORI

A) Per l'accesso al reparto

B) In dotazione obbligatoria al reparto nelle varie fasi di lavoro
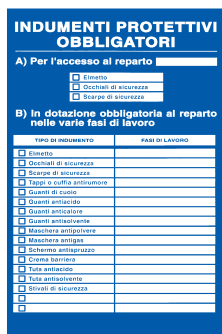
654

6048

6049 mm 400 x 500
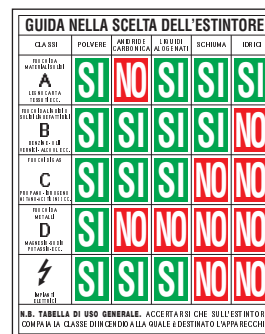
6050 mm 400 x 500

6051

6052

60521 Testo tedesco

6053

6054
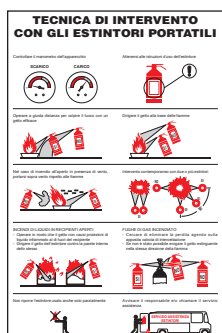
6055

6060

6060/A mm 200 x 300

593 mm 300 x 200

SALVATAGGIO

400 P A F B

401 P A F B C

402 P A F B C

403 P A F B C

404 P A F B C

VISIBILITÁ mt.		4	6	10	16	22
□ L	mm	120	160	250	400	500
H / L	H mm	145	210	310	500	630
	L mm	120	160	250	400	500
FORMATO		P	A	F	B	C

405 P A F B C

406 P A F B C

407 P A F B C

408 P A F B

409 P A F B

410 P A F B

411 F B

412 A F

413 A F B

414 P A F

415 A F

416 A F

417 A F

418 F B C

419 A F B C

431 A F B

432 A F B

433 P A F B C

434 P A F B C

435 P A F B C

436 P A F B C

437 P A F B C

438 P A F B

439 P A F B

440 A F B

441 P A F B

443 P A F B

444 P A F B

445 P A F B

446 A F B

447 A F

449 A F

450 F

452 F

458 F

460 F

461 F

462 F

463 F B

453 F B C
453/02 lam. scat. rifr.
453/03 all. scat. rifr.

454 F B

455 F B

USCITA DI EMERGENZA
459 F B

464 F B

465 F B

456 mm 600 x 400
456/02 rifr. lamiera scatolato
456/03 rifr. alluminio scatolato

457 mm 600 x 400
457/02 rifr. lamiera scatolato
457/03 rifr. alluminio scatolato

ANTINCENDIO

500 P A F B C

501 P A F B C

502 P A F B C

503 F B C

504 P A F B

505 A F B

506 P A F B C

507 P A F

508 F B C

513 P A F B

514 P A F

531 P A F B C

532 P A F B C

558 F B

559 F B

533 P A F B C

534 P A F B C

566 F

567 P A F B

569 P A F B

570 P A F

576 F

535 F B

536 F B

537 F

560 F B

561 F B

562 F B

577 F

563 P A F

564 P A F

530 P A F B C

578 P A F B C

5311 A F

538 P A F

5320 P A F

565 F B

571 F

572 F

573 F

557 F

5312 A F

5313 F

548 A F

VALVOLA DI
INTERCETTAZIONE

5314 A F

5315 A F

5316 A F

5317 A F

5318 A F

5319 A F

5322 P A F

ATTREZZATURE
ANTINCENDIO

5321 F

5621 F

5622 F

CORREDO
PER IDRANTE

5610 F

SALVATAGGIO/ ANTINCENDIO

SEGNALI A NORME CEE mm. 200 x 400

C402

C403

C404

C405

C407

C408

C409

C410

mm 300 x 200

ATTREZZATURE DI EMERGENZA

442

APERTURA A SPINTA

570

MANIGLIONE ANTIPANICO apertura a spinta

571

PER APRIRE SPINGERE IL MANIGLIONE

572

PER APRIRE SPINGERE PUSH TO OPEN POUSSER POUR OUVRIR SCHIEBEN ZUM ÖFFNEN

573

USCITA DI SICUREZZA COLLEGATA AD UN SISTEMA DI ALLARME USARE SOLO IN CASO DI EMERGENZA

4481

574

575

576

577

5741

5701

5742
mm 300 x 150

5743
mm 180 x 120

1921/A
mm 330 x 125

776

mm 300 x 200

CHIAMATE DI EMERGENZA

VIGILI DEL FUOCO	
PRONTO SOCCORSO	
GUARDIA MEDICA	
CARABINIERI	
VIGILI URBANI	
RESP. SICUREZZA AZ.	
....	

594

spazio scrivibile

CHIAMATE DI EMERGENZA

VIGILI DEL FUOCO	
PRONTO SOCCORSO	
GUARDIA MEDICA	
CARABINIERI	
VIGILI URBANI	
RESP. SICUREZZA AZ.	

5941

spazio scrivibile

IN CASO D'EMERGENZA

CASISTICA	COSA FARE	N°TELEFONO
INCIDENTE	CHIAMARE IL SERVIZIO SANITARIO D'URGENZA INTERVENIRE SULL'INFORTUNATO CON CAUTELA USARE GUANTI DI PROTEZIONE PER INTERVENIRE SU EVENTUALI FERITE DA TAMPONARE	118
INTOSSICAZIONE	ALLONTANARE L'INFORTUNATO DALLA FONTE DI INTOSSICAZIONE, AVENDO CURA DI PROTEGGERE PRIMA SE STESSI CON ADEGUATA PROTEZIONE	PRONTO SOCCORSO 118
INCENDIO	CHIAMARE I VIGILI DEL FUOCO INTERVENIRE USANDO PRUDENZA CON ESTINTORI ED IDRANTI	VIGILI FUOCO 115
INCIDENTE CHIMICO	VERIFICARE LA NATURA E LA PROVENIENZA DEL SINISTRO ALLONTANARE L'INFORTUNATO DALLA FONTE	PRONTO SOCCORSO 118
FURTO	AVVISARE LA DIREZIONE NON RIMUOVERE NULLA	CARABINIERI 112

5942

mm 230 x 100

MANIGLIONE ANTIPANICO apertura a spinta

4480

ATTENZIONE USCITA DI SICUREZZA
LA PRESENTE PORTA NON DEVE ESSERE OSTRUITA NEANCHE TEMPORANEAMENTE
APERTURA A SPINTA

4483
4483 B mm 400x200

4482

5391

5392

ATTACCO MANDATA PER AUTOPOMPA
Pressione massima 1,2 MPa
RETE IDRANTI ANTINCENDIO

5393 mm 250x100
5393 B mm 400x200

Formato A = mm 300 x 200 **Formato B = mm 500 x 330**

938 A B

939 A B

940 A B

CARTELLI PER ALBERGHI

NORME PREVENZIONE INCENDI ALBERGHI E PENSIONI

È ASSOLUTAMENTE VIETATO IN CAMERA: IMPIEGARE FORNELLI DI QUALSIASI TIPO - FERRI DA STIRO - SCALDA VIVANDE - STUFE A GAS - ELETTRICHE CHEROSENE O SIMILI.

NORMES PRÉVENTIONS INCENDIES HÔTELS ET PENSIONS

IL EST ABSOLUMENT INTERDIT D'EMPLOYER DANS LA CHAMBRE TOUTES SORTES DE FOURNEAUX - FERS À REPASSER - CHAUFFE PLATS - POELES À GAZ - ELECTRIQUES - À KEROSÈNE ETC.

INSTRUCTIONS FOR FIRE PREVENTION HOTELS AND BOARDING HOUSES

IT IS ABSOLUTELY FORBIDDEN THE USE OF ANY KIND OF KITCHEN STOVE - IRONS - CHAFING - DISHES - GAS - ELECTRIC - KEROSENE STOVES ETC. IN THE ROOM.

BESTIMMUNGE FEUER VERHÜTUNG FÜR HOTEL UND PENSIONEN

EST IST VERBOTEN JEDEN KOCHER - BÜGELEISEN - TELLERWÄRMER - GASÖFEN - ELETROÖFEN - KEROSIN ÖFEN UND SO WEITER IM ZIMMER ZU GEBRAUCHEN.

ISTRUZIONI SUL COMPORTAMENTO CHE, IN CASO DI INCENDIO, DOVRANNO TENERE GLI UTENTI DELL'ALBERGO

1) NON CREARE PANICO - MANTENERE LA CALMA.
2) SEGNALARE IL PERICOLO D'INCENDIO CON I MEZZI A DISPOSIZIONE.
3) ABBANDONARE LA STANZA CHIUDENDO LA PORTA NON A CHIAVE. SEGUIRE LE INDICAZIONI PER LE USCITE DI EMERGENZA.
4) NON USARE GLI ASCENSORI.
5) SE IL FUMO RENDE IMPRATICABILE IL CORRIDOIO O LE SCALE, RIENTRATE NELLA VOSTRA STANZA, CHIUDENDO BENE LA PORTA. MANIFESTATE LA VOSTRA PRESENZA ALLA FINESTRA IN ATTESA DEI SOCCORSI.

N.B.: UNA PORTA CHIUSA E BAGNATA, RESA STAGNA A MEZZO DI PANNI UMIDI, PROTEGGE PER LUNGO TEMPO.

INSTRUCTIONS À SUIVRE EN CAS D'INCENDIE PAR LES CLIENTS DE L'HÔTEL

1) PAS DE PANIQUE - GARDER SON CALME.
2) SIGNALER LE DANGER D'INCENDIE PAR LES MOYENS MIS A DISPOSITION.
3) QUITTER LA CHAMBRE EN FERMANT LA PORTE MAIS PAS A CLEF SUIVRE LES INDICATIONS POUR LES SORTIES DE SECOURS.
4) NE PAS UTILISER LES ASCENSEURS.
5) SI LA FUMES REND IMPRACTICABLE LE COULOIR OU LES ESCALIERS, RENTREZ DANS VOTRE CHAMBRE, EN FERMANT BIEN LA PORTE. RÉVÉLEZ VOTRE PRÉSENCE À LA FENÊTRE DANS L'ATTENTE DE L'ARRIVÉE DES SECOURS.

N.B.: UNE PORTE FERMÉE ET MOUILLÉE RENDUE ÉTANCHE AU MOYEN DE DRAPS HUMIDES, PROTÈGE POUR LONGTEMPS.

INSTRUCTIONS TO FOLLOW BY THE CUSTOMERS OF THE HOTEL IN CASE OF FIRE

1) NO PANIC KEEP QUIET.
2) POINT OUT THE DANGER OF FIRE BY MEANS AT DISPOSITION.
3) LEAVE THE ROOM-CLOSE THE DOOR BUT DO NOT LOCK FOLLOW THE INSTRUCTIONS FOR THE FIRE EXIT.
4) DO NOT USE LIFTS.
5) IF SMOKE MAKES THE GANGWAY OR STAIRCASE UNPRATICABLE, ENTER AGAIN INTO YOUR ROOM, CLOSING WELL THE DOOR. SHOW YOUR PRESENCE AT THE WINDOW WAITING FOR HELP.

N.B.: A CLOSE AND WET DOOR MADE TIGHT BY MEANS OF DUMP CLOTHES, PROTECTS FOR LONG TIME.

ANWEISUNGEN ÜBER DAS BETRAGEN FÜR DIE HOTELBEWOHNER IM FALLE EINES FEUERS

1) KEINE PANIK, RUHE BEWAHREN.
2) FEUERGEFAHR MIT DEN VORHANDENEN MITTELN MELDEN.
3) DAS ZIMMER VERLASSEN, DIE TURE SCHLIESSEN, ABER OHNE SCHLUSSEL DEN RICHTUNGSZEIGERN ZUM NOTAUSGANG FOLGEN.
4) AUFZUG NICHT BENUTZEN.
5) WENN DER HAUSFLUR VOLLER RAUCH IST UND DADURCH DEN AUSGANG NICHTS ZU ERREICHEN IST, GEHEN SIE INS ZIMMER ZURÜCK, SCHLIESSEN SIE DIE TÜR UND WARTEN SIE AM FENSTER, AUF HILFE.

ZU BEACHTEN: EINE GESCHLOSSENE NASSGEMACHTE UND MIT NASSEN TÜCHERN GESTOPFTE TÜR, KANN LANGERE ZEIT VOR FEUER SCHÜTZEN.

590 mm 300 x 200

ISTRUZIONI PER IL PERSONALE IN CASO D'INCENDIO

SE AVETE RICEVUTO UNA COMUNICAZIONE ORALE O TRAMITE INTERFONO DI INCENDIO IN ATTO IN UN LOCALE:

— RECATEVI IMMEDIATAMENTE SUL POSTO MUNITI DEL PIÙ VICINO ESTINTORE.
— AZIONATE L'ESTINTORE COME DA ISTRUZIONI, DIRIGENDO IL GETTO ALLA BASE DELLE FIAMME.
— SPENTO L'INCENDIO, ASSICURATEVI CHE NON POSSANO AVVENIRE EVENTUALI RIACCENSIONI.
— APRITE LA FINESTRA DEL LOCALE.

NEL CASO NON SIATE RIUSCITI A SPEGNERE L'INCENDIO:

— USCITE DAL LOCALE CHIUDENDO BENE LA PORTA NON A CHIAVE.
— APPLICATE TUTTE LE ISTRUZIONI CHE VI SONO STATE IMPARTITE ED IN PARTICOLARE:
- AZIONATE IL SISTEMA DI ALLARME ANTINCENDIO.
- AVVISATE I VIGILI DEL FUOCO O LE AUTORITÀ COMPETENTI.
- CONTRIBUITE EFFICACEMENTE ALL'EVACUAZIONE DI TUTTI GLI OCCUPANTI DELL'ALBERGO.

LA DIREZIONE

VIGILI DEL FUOCO: TEL. n.

591 mm 235 x 170

Norme Prevenzione Incendio

NELLE CAMERE D'ALBERGO È VIETATO USARE:
Ferri da stiro - scaldavivande - stufe e fornelli elettrici / a gas.

ISTRUZIONI DA SEGUIRE IN CASO D'INCENDIO:
1) Non usare ascensori.
2) Abbandonare la stanza chiudendo la porta non a chiave.
3) Segnalare il pericolo d'incendio con i mezzi a disposizione.
4) Non creare panico - Mantenere la calma.

Normes préventions incendies

DANS LES CHAMBRES IL EST INTERDIT D'EMPLOYER:
Fers à repasser - chauffeplats - poêles et fourneaux électriques / gaz.

INSTRUCTIONS À SUIVRE:
1) Ne pas utiliser ascenseurs.
2) Quitter la chambre en fermant la porte, mais pas à clef.
3) Signaler le danger d'incendie par les moyens mis à disposition.
4) Pas de panique - Garder son calme.

Instructions for fire prevention

IN THE ROOMS IT IS FORBIDDEN TO USE:
Irons - chafingdishes - kitchen stoves - gas or electric stoves.

INSTRUCTIONS TO FOLLOW:
1) Do not use lifts.
2) Leave the room - close the door but do not lock it.
3) Point out the danger of fire by means at disposition.
4) No panic - Keep quiet.

Sicherheitsnorm um Feuergefahr zuverhueten

IM HOTELZIMMER IST VERBOTEN ZU BENUTZEN:
Buegeleisen, Speisewaermer, Elektro. u. Gasherd.

ANLEITUNG IM NOTFALL - FEUER
1) Fahrstuhl verboten.
2) Zimmer verlassen ohne abschliessen.
3) Feueralarm benutzen.
4) Keine Panik - die Ruhe bewahren.

592 mm 200 x 250

ANTINCENDIO

mm 300 x 200

ATTREZZATURE ANTINCENDIO
539

ALLARME ANTINCENDIO AZIONARE SOLO IN CASO D'INCENDIO
540
540A mm 150 x 150

COMANDO DI SICUREZZA AZIONARE SOLO IN CASO D'INCENDIO
541

ATTENZIONE ZONA PROTETTA DA IMPIANTO ANTINCENDIO NON FUMARE NON USARE FIAMME LIBERE O ALTRO ONDE EVITARE L'INTERVENTO DELL'IMPIANTO
542

INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE USARE SOLO IN CASO DI EMERGENZA
544

VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE USARE IN CASO D'INCENDIO
545

QUESTA PORTA DEVE ESSERE UTILIZZATA SOLO PER EMERGENZA
546

ATTACCO AUTOPOMPA V.V.F.
547

VALVOLA INTERCETTAZIONE GAS USARE IN CASO D'INCENDIO
549

VALVOLA INTERCETTAZIONE METANO USARE IN CASO D'INCENDIO
550

VALVOLA INTERCETTAZIONE GASOLIO USARE IN CASO D'INCENDIO
551

PORTA ALLARMATA APRIRE SOLO IN CASO D'EMERGENZA
552

COPERTA ANTIFIAMMA
553

TIRARE IN CASO DI INCENDIO
554

DISINSERIRE IN CASO DI INCENDIO
555

LOCALE POMPE ANTINCENDIO
5551

CENTRALE ANTINCENDIO
5552

VASCA ANTINCENDIO CAPACITÀ m³
5553
5553/B mm 500x330

mm 200 x 150

USARE SOLO IN CASO D'INCENDIO
- È VIETATO L'IMPIEGO PER SCOPI DIVERSI
- DEVE ESSERE LASCIATO SEMPRE VISIBILE ED ACCESSIBILE

543
mm 230 x 230

ALLARME ROMPERE IL VETRO IN CASO DI EMERGENZA
580/A
mm 150 x 150

IN CASO DI INCENDIO ROMPERE IL VETRO
581

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE RAPIDA GASOLIO MANOVRARE IN CASO D'INCENDIO
582

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE RAPIDA GAS MANOVRARE IN CASO D'INCENDIO
583

INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE CENTRALE TERMICA USARE SOLO IN CASO DI EMERGENZA
584

mm 500 x 333

1359 B

VIETATO
- USARE FIAMME LIBERE
- DEPOSITARE SOSTANZE INFIAMMABILI
- PARCHEGGIARE AUTOMEZZI FUNZIONANTI A G.P.L.
- ESEGUIRE RIPARAZIONI A CALDO E PROVE MOTORI
- FUMARE

930

È VIETATO
- ESEGUIRE SALDATURE SENZA L'"AUTORIZZAZIONE DEL PREPOSTO AL SERVIZIO ANTINCENDIO
- LASCIARE MATERIALI INFIAMMABILI (LUBRIFICANTI, DILUENTI, ECC.)
LASCIARE BOMBOLE O GASOGENI NEL REPARTO

556

914
914/A mm 300 x 200

IN CASO DI INCENDIO

SEGUIRE, CON LA SUCCESSIONE PIÙ IDONEA, LE SEGUENTI NORME DI MASSIMA:

- DARE IMMEDIATAMENTE L'ALLARME ED ALLONTANARE EVENTUALI PERSONE PRESENTI IN LUOGHI PERICOLOSI
- METTERE FUORI TENSIONE IL MACCHINARIO E LE APPARECCHIATURE INSTALLATE NELLA ZONA INTERESSATA DALL'INCENDIO E NELLE SUE IMMEDIATE VICINANZE
- FERMARE GLI EVENTUALI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO INTERESSATI DALL'INCENDIO
- AZIONARE GLI EVENTUALI DISPOSITIVI ANTINCENDIO FISSI E CONTROLLARE L'INTERVENTO DEGLI EVENTUALI DISPOSITIVI ANTINCENDIO AUTOMATICI
- ALLESTIRE E IMPIEGARE I MEZZI ANTINCENDIO MOBILI (BOMBOLE, LANCE, ECC.)
- CIRCOSCRIVERE QUANTO POSSIBILE L'INCENDIO, ALLONTANANDO IL MATERIALE INFIAMMABILE CHE POTREBBE VENIR RAGGIUNTO DAL FUOCO
- RICHIEDERE, IN CASO DI INCENDIO GRAVE, L'INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
- AD INCENDIO DOMATO, CONTROLLARE ATTENTAMENTE CHE NON ESISTANO FOCOLAI OCCULTI E NON SMOBILITARE FINCHÈ NON SI SIA RAGGIUNTA LA CERTEZZA DELL'IMPOSSIBILITÀ DI RIPRESA DELL'INCENDIO
- LA RIPRESA DEL SERVIZIO DOVRÀ VENIRE ATTUATA SOLO DOPO AVER VERIFICATO, PER SEZIONI, L'EFFICIENZA DELL'IMPIANTO.

VIGILI DEL FUOCO - TEL. N.

631
631 A = mm 200x300

633
633 A = mm 200x300

634

CENTRALI TERMICHE

DIRETTIVE ANTINCENDIO

1 - INTERCETTARE L'AFFLUSSO DI COMBUSTIBILE TIRANDO LE LEVE DELL'APPOSITA VALVOLA.
2 - TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI ENTRARE IN CENTRALE
A. ROMPERE IL VETRO
B. PREMERE IL PULSANTE ROSSO.
3 - NELL'INTERVENTO A FUOCO USARE SOLO:
A. ESTINTORI A POLVERE
B. ESTINTORI AD HALON
C. ESTINTORI A CO_2.
4 - DICHIARARE L'EMERGENZA TELEFONANDO AL N.

635

LUMINESCENTI

L 400 P M A

L 401 P M A B

L 402 P M A B

L 403 P M A B

L 404 P M A B

VISIBILITÁ mt.		4	6	10	16
□ L	mm	120	160	250	400
▯ H L	H mm	145	210	310	500
	L mm	120	160	250	400
FORMATO		P	M	A	B

L 405 P M A

L 406 P M A

L 407 A

L 408 A

L 409 P M A

L 410 P M A

L 411 A B

L 412 M A

L 413 A B

L 414 A

L 415 A

L 416 A

L 431 A

L 432 A

L 433 P M A B

L 434 P M A B

L 435 P M A B

L 436 P M A B

L 437 P M A B

L 438 P M A

L 439 P M A

L 440 A

L 441 A

L 443 P M A

L 444 P M A

CASSETTA DI
PRONTO SOCCORSO
L 445 A

L 446 A

L 447 A

L 449 A

L 450 A

L 452 A

L 463 A

L 453 A B

L 454 A B

L 455 A B

L 458 A

L 456 mm 600 x 400

L 457 mm 600 x 400

SEGNALI A NORME CEE mm 400 x 200

L C402

L C403

L C404

L C405

L C407

LUMINESCENTI

VISIBILITÁ mt.		4	6	10	16
☐ L mm		120	160	250	400
▯ H / L	H mm	145	210	310	500
	L mm	120	160	250	400
FORMATO		P	M	A	B

L 500 P M A B

L 501 P M A B

L 502 P M A B

L 503 P A B

L 504 P M A

L 505 A B

L 506 P M A B

L 507 P M A

L 508 A B

L 513 A

L 514 P M A

L 531 P M A B

L 532 P M A B

L 558 A

L 559 A

L 533 P M A B

L 534 P M A B

L 566 A

L 567 P A

L 569 P M A B

L 570 A

L 576 A

L 535 A B

L 536 A

L 537 A

L 560 A B

L 561 A B

L 562 A B

L 577 A

L 563 P M A

L 564 P A

L 530 P M A B

L 578 P M A B

L 5311 A

L 538 P M A

L 5320 P M A

L 565 A B

L 571 A

L 572 A

L 573 A

PORTA TAGLIAFUOCO A CHIUSURA AUTOMATICA NON INGOMBRARE GLI SPAZI ANTISTANTI
L 557 A

SCALA ANTINCENDIO
L 5312 A

COPERTA ANTIFIAMMA
L 5313 P A

SARACINESCA RETE ANTINCENDIO
L 548 M A

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE
L 5314 M A

L 5315 M A

L 5316 M A

L 5317 M A

interruttore elettrico generale MANOVRARE SOLO IN CASO D'INCENDIO
L 5318 M A

L 5319 M A

L 5322 M A

ATTREZZATURE ANTINCENDIO
L 5321 A

L 5621 F

LUMINESCENTI

L C408

L C409

L C410

mm 300 x 200

ATTREZZATURE
DI
EMERGENZA

L 442

L 570

MANIGLIONE
ANTIPANICO
apertura a spinta

L 571

PER APRIRE
SPINGERE
IL MANIGLIONE

L 572

PER APRIRE SPINGERE
PUSH TO OPEN
POUSSER POUR OUVRIR
SCHIEBEN ZUM ÖFFNEN

L 573

USCITA DI SICUREZZA
COLLEGATA AD UN
SISTEMA DI ALLARME
USARE SOLO IN CASO
DI EMERGENZA

L 4481

USCITA
DI
SICUREZZA

L 448

L 539

L 574

L 575

L 576

L 577

L 5741

IN CASO DI EMERGENZA
NON USARE
L'ASCENSORE
USARE
LE SCALE

L 5701

L 5742
mm 300 x 150

L 5743
mm 180 x 120

L 1921/A
mm 330 x 125

mm 230 x 100

L 4480

L 4483
L 4483 B mm 400x200

L 4482

L 5391

L 5392

ATTACCO MANDATA
PER AUTOPOMPA
Pressione massima 1,2 MPa
RETE IDRANTI ANTINCENDIO

L 5393 mm 250x100
L 5393 B mm 400x200

L 100 A

L 101 A

L 103 A

L 119 A

L 200 A

L 201 A

L 202 A

L 207 A

VIETATO FUMARE
NO SMOKING
DEFENSE DE FUMER
RAUCHEN VERBOTEN

L 132 A

VIETATO FUMARE
e usare fiamme
libere

L 135 A

L 137 A

QUI NON USARE
ACQUA PER
SPEGNERE
INCENDI

L 154 A

NON USARE
IN CASO
DI INCENDIO

L 192 A

L 232 A

L 238 A

L 251 A

SEGNALETICA LUMINESCENTE
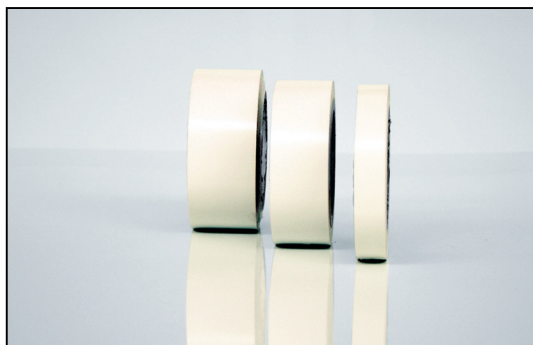
NAL - NASTRO ADESIVO LUMINESCENTE
Nastri adesivi luminescenti visibili in caso di improvvisa mancanza di luce, segnalano corridoi , scale, uscite, ostacoli. Utili per indicare equipaggiamenti di sicurezza, mezzi antincendio, quadri elettrici, ecc... Disponibili in rotoli da mt. 10.
art. NAL2 ht. cm 2
art. NAL4 ht. cm 4
art. NAL5 ht. cm 5
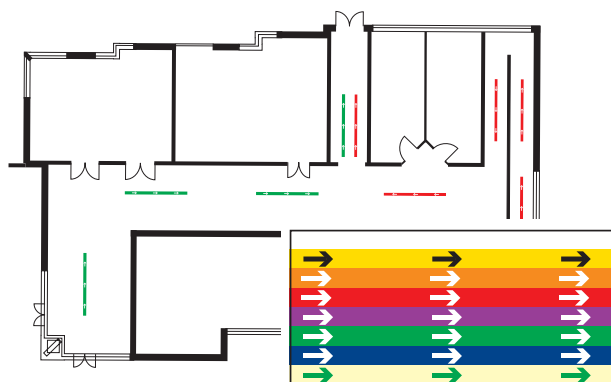
Strisce da pavimento autoadesive in PVC con frecce direzionali e speciale film protettivo antiusura applicabili a muro a pavimento indicano percorsi di fuga in caso di evacuazione. Colori diversi guidano verso punti di raccolta precisi. Disponibili nei colori indicati e luminescenti in strisce da cm. 100 x 5.

art. STR/B fondo bianco
art. STR/G fondo giallo
art. STR/A fondo arancio
art. STR/R fondo rosso
art. STR/VL fondo viola
art. STR/V fondo verde
art. STR/BL fondo blu
art. STR/L fondo luminescente

SNAPLIGHT
Bastoncino luminoso a reazione chimica assolutamente atossico, antideflagrante, non emana calore, impermeabile anche sott'acqua, emette luce fluorescente visibile a grande distanza. Il basso costo permette di usarlo come lampada di emergenza nelle aziende o come segnalazione sulle strade o nella vita privata. Dotato di gancio e base piana può essere appeso o appoggiato in verticale ed ha una visibilità di 12 ore.
Dimensioni: mm. 18 x 150 ht
Confezione da 10 pezzi.
art. SNAP1 colore verde
art. SNAP2 colore giallo

SEGNALAZIONE ORIZZONTALE DA PAVIMENTO PROFILI E FRECCE FOTOLUMINESCENTI

art. CH/9
ø cm. 9
Conf. 4 pz.

art. CH/45
ø cm. 4,5
Conf. 16 pz.

art. CH/V16
ø cm. 15
Conf. 1 pz.

art. CH/V9
ø cm. 9
Conf. 4 pz.

art. STR/L cm. 100 x 5

art. STA/05 cm. 100 x 5

art. STA/10 cm. 100 x 10

PL10
PL 20
cm. 100 x 8

PRL10
PRL 20
cm. 100 x 8
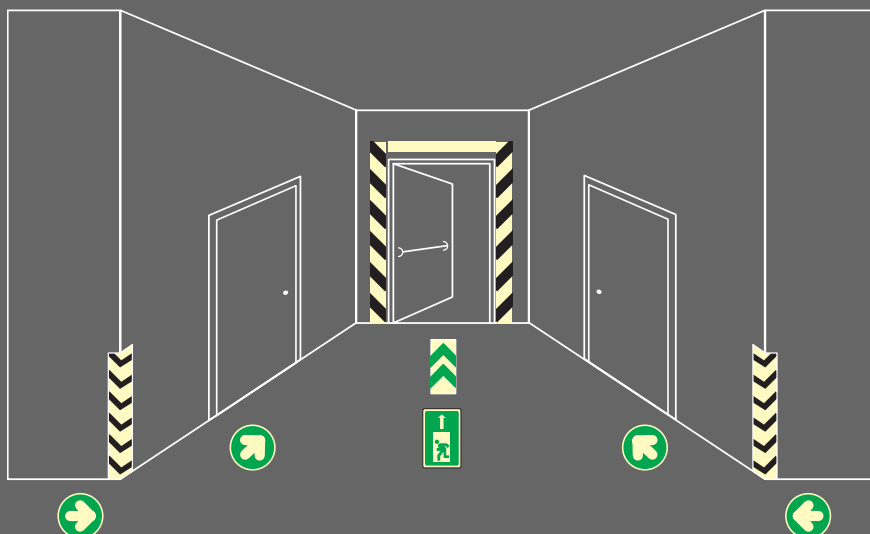
art. CH/L414
cm. 9x18

art. CH/L404
cm. 11x23

STRISCE E BOLLINI PER PAVIMENTI, SCALE E PORTE SAFETY-WALK 3M a NORME DIN 67510
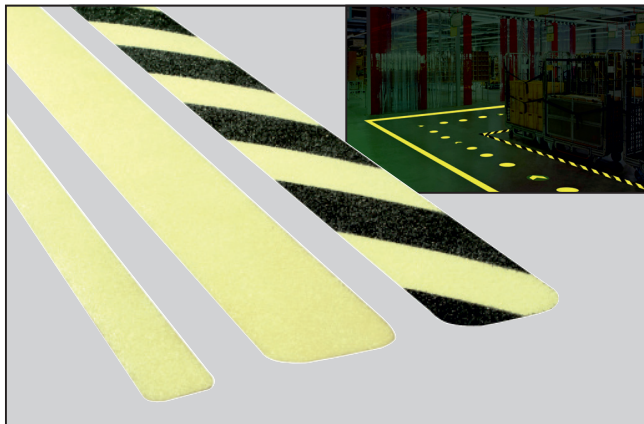
STRISCE in policarbonato antiscivolo, autoadesive adatte per pavimenti, scale, ecc.

Art. PM10 - striscia luminescente da mm 25x800
Art. PM11 - striscia luminescente da mm 50x800
Art. PM20 - striscia luminescente con bande nere da mm 50x800

BOLLINI in policarbonato adesivo o alluminio da fissare a pavimento mediante tassello.

Art. PM30 - disco in policarbonato adesivo neutro Ø 60
Art. PM31 - disco in policarbonato adesivo neutro Ø 100
Art. PM33 - disco in policarbonato adesivo con freccia Ø 100
Art. PM40 - disco in alluminio con freccia Ø 60
Art. PM41 - disco in alluminio con freccia Ø 100
Art. PM43 - disco in alluminio neutro Ø 100

ANGOLARI in alluminio autoadesivo da installare sui gradini ai lati delle scale.

Art. PM60 - angolare neutro da mm 50x25x200
Art. PM61 - angolare freccia salire da mm 50x25x200
Art. PM62 - angolare freccia scendere da mm 50x25x200

ROTOLI autoadesivi adatti per corrimano delle scale, maniglioni antipanico, profili delle porte, ecc. Permettono, in caso di necessità una sicura evacuazione.

Art. PM70 - rotolo adesivo da mm 25 x metri 10

STRISCE adesive serigrafate da applicare su maniglioni antipanico.

Art. PM80 - serigrafato a destra da mm 75x1000

Art. PM81 - serigrafato a sinistra da mm 75x1000

Art. PM91 **Art. PM90**

ADESIVI da applicare sulle porte con freccia direzionale di apertura.

Art. PM90 - apertura a sinistra da mm 100x250
Art. PM91 - apertura a destra da mm 100x250

SEGNALI BIFACCIALI

SEGNALI BIFACCIALI

Stampati in un solo pezzo e piegati a 90° permettono la visibilità sia tangenziale che frontale. Sono pure piegati i laterali per garantire un sicuro fissaggio a parete sia per interno che per esterno.
Disponibili tutti i modelli con codice 4 - 5 e luminescenti.
Nell'ordinazione fare seguire al codice e formato desiderato la lettera K.

Per i segnali con freccia direzionale, aggiungere dopo il codice e formato scelto sul catalogo la lettera S per attacco a sinistra e la lettera D per attacco a destra.
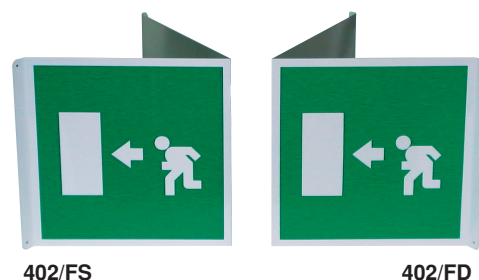
SEGNALI PER INTERNO: BIFACCIALI E MONOFACCIALI

BIFACCIALI:

Profilato in alluminio nero nel quale viene inserita una lastra di PVC cellulare autoestinguente riportante il segnale prescelto. Tappi di chiusura che bloccano la lastra e fori di fissaggio a parete a scomparsa. Dall'aspetto semplice, gradevole ed elegante soddisfano appieno negli uffici la necessità di un'adeguata segnaletica a norma di legge con un tocco di classe. Segnali applicabili: tutta la serie 4 e 5 nei formati P-A-F ed P-M-A luminescente.
Per ordinare far precedere il codice ed il formato dalla sigla BIF.
Per i segnali con freccia direzionale, aggiungere dopo il codice e formato scelto sul catalogo la lettera S per attacco a sinistra e la lettera D per attacco a destra. Per attacco a soffitto dopo codice e formato aggiungere la lettera X.

MONOFACCIALI:

Lastra in PVC cellulare autoestinguente con segnali applicabili come sopra. Far precedere al codice e formato la sigla MON.

BIF 403/FS

BIF 403/FD

BIF 403/FX
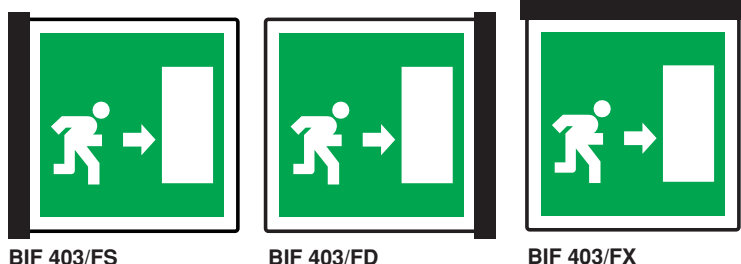
Estruso in plastica ideato per contenere pittogrammi e indicazioni per uffici. Fornito nella sola misura 150x150 mm. è completo di cornice in ABS e foglio di protezione trasparente in crilex antiriflesso.

COLORI CORNICE:

CP/BI	CP/GR	CP/R	CP/V	CP/GI	CP/BL	CP/N
bianco 9002	grigio 7011	rosso 3020	verde 6029	giallo 1023	blu 5017	nero 9005

CORNICI PER SEGNALI

CORNICI PER SEGNALI

SISTEMA NATO APPOSITAMENTE PER RIUSCIRE AD UTILIZZARE I CARTELLI A MAGAZZINO DI TIPO STANDARD PER AVERE NEGLI UFFICI, O COMUNQUE IN AMBIENTI PIÙ RICERCATI, UN SEGNALE DI SICUREZZA CHE RACCHIUDE UN TOCCO DI ELEGANZA.
Ecco infatti un articolo economico creato appositamente per andare ad accogliere all'interno della sua cornice tutta la gamma di segnali antincendio e sicurezza che sono presenti a catalogo alle pagg. 36, 37, 40, 41.
Tali cornici sono costituite da un profilato in plastica di colore nero che consente l'alloggiamento di uno o due cartelli in maniera tale da ottenere rispettivamente segnali mono o bifacciali applicabili a parete, a bandiera oppure a soffitto per mezzo di appositi ganci.

MONOFACCIALI

BIFACCIALI

SUPPORTO MONOFACCIALE

SUPPORTO BIFACCIALE

MISURE E FORMATI

CR 12 Cartello da 120x120 mm	**CR 16** Cartello da 160x160 mm	**CR 25** Cartello da 250x250 mm
CRV 12 Cartello da 120x145 mm	**CRV 16** Cartello da 160x210 mm	**CRV 25** Cartello da 250x310 mm

CRM - Supporto mono conf. 10 pz.

CRV - Supporto bifac. conf. 10 pz.

CARTELLI BIFACCIALI SOSPESI

Cartelli in forex ignifugo Classe 1, spessore 10 mm decorabili, con simboli, loghi o diciture del Cliente. Completi di 2 catenelle da mt. 1 in acciaio, diametro 3,5 mm e fissate al cartello. Tasselli esclusi. Dimensioni standard: BD01 cm 40x20 - BD02 cm 75x25. Altre misure a richiesta.

NORME ED ISTRUZIONI

COMUNE
COMMITTENTE
PROGETTISTA
LICENZA EDILE N°
DENUNCIA C.A. N°
IMPRESA
DIRETTORE LAVORI
RESP. SICUREZZA:

710 A mm 666 x 500
710 B mm 1000 x 666
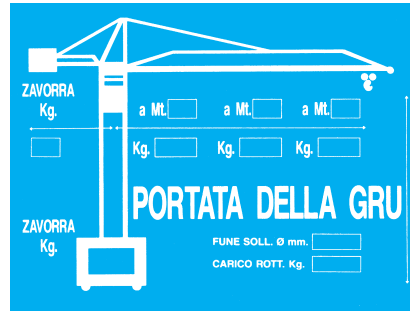
712 mm 666 x 500

1450 mm 1000 x 1500

721/C mm 500 x 500

720/C mm 500 x 500

mm 500 x 166

880

sinistra

881

avanti

882

indietro

883

813/B

mm 500 x 333

721

7210

722

723

PORTATA MASSIMA

724

725

726

GRU N°
PORTATA MASSIMA DEL BRACCIO
a mt. Kg.
a mt. Kg.
a mt. Kg.

727

CARICO MASSIMO DEL SOLAIO

728

CARICO MASSIMO PER MQ. KG.

729

GRU N°
CARICO DI STABILIZZAZIONE
q

7211

PORTATA MASSIMA DELLA PIATTAFORMA
kg

7212